



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области**
152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,
E-mail: ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Российская Федерация,
Ярославская область, г. Любим.
(место составления акта)

“ 26 ” февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
11 часов 20 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 01

По адресу: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Первомайская, 66.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 01 от 14.01.2021 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица Муниципальное
Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад № 1, сокращенное наименование МДОУ
№1 ИНН 7618002645, ОГРН 1027601459995, относится к категории чрезвычайно высокого
риска (1 класс).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность


“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.02.2021г. по 26.02.2021г., 19 рабочих дней / 18 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому,
Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области УНДиПР ГУ МЧС России по
Ярославской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
МДОУ №1 14.01.2021г. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Сергей Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Елена Леонидовна лично.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1.	Должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.2	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
2.	Размещены коробки, на путях эвакуации препятствующие безопасной эвакуации в коридоре второго этажа у дверей эвакуационного выхода помещение по паспорту БТИ 8.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.16ж, п.27б.	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
3.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода на втором этаже помещение по паспорту БТИ 8.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.27б	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
4.	Запор (замок) на дверях эвакуационного выхода на втором этаже помещение по паспорту БТИ 8.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.


	не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.26	
5.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода на первом этаже помещение по паспорту БТИ 19.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.276	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
6.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода на втором этаже помещение по паспорту БТИ 4.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.276	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
7.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода на втором этаже помещение по паспорту БТИ 8.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.276	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
8.	Не ведется журнал эксплуатации учета наличия, периодичности осмотра, взвешивания и сроков перезарядки огнетушителей.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.60.	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
9.	Руководитель организации не обеспечил дежурный обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.60.	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.
10.	Руководитель организаций не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной наружной открытой лестницы предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружения при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.17	МДОУ №1 и.о. заведующего МДОУ №1 Кузнецова Е.Л. заведующий МДОУ №1 Лебедева Т.А.

систем противопожарной защиты.		
--------------------------------	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

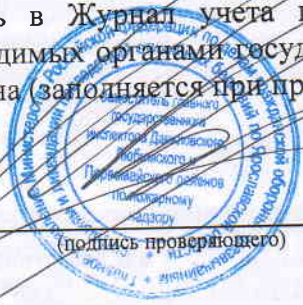

_____ (подпись проверяющего)

✓ *С.В.*

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору



Смирнов С.В.

✓ *С.В.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ д.в. " од _____ 2021 г.

✓ [подпись]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)